

中国职教学会教学工作委员会

关于“现代电气控制系统安装与调试(GZ-2018047)”赛项 亚龙 YL-158GA1 现代电气技术平台增加接地位置的说明


各参赛院校:

因赛项说明会上有指导教师提出三相异步电机模块的接地操作不方便,经专家组讨论后,现将三相异步电机模块接地标识增加一处到电机的顶部(四台三相异步电机一致),如下图所示,保留原三相异步电机模块侧面的标识,请选手自行选择接地位置。


特此通知!

中国职业技术教育学会
教学工作委员会
2018年5月9日



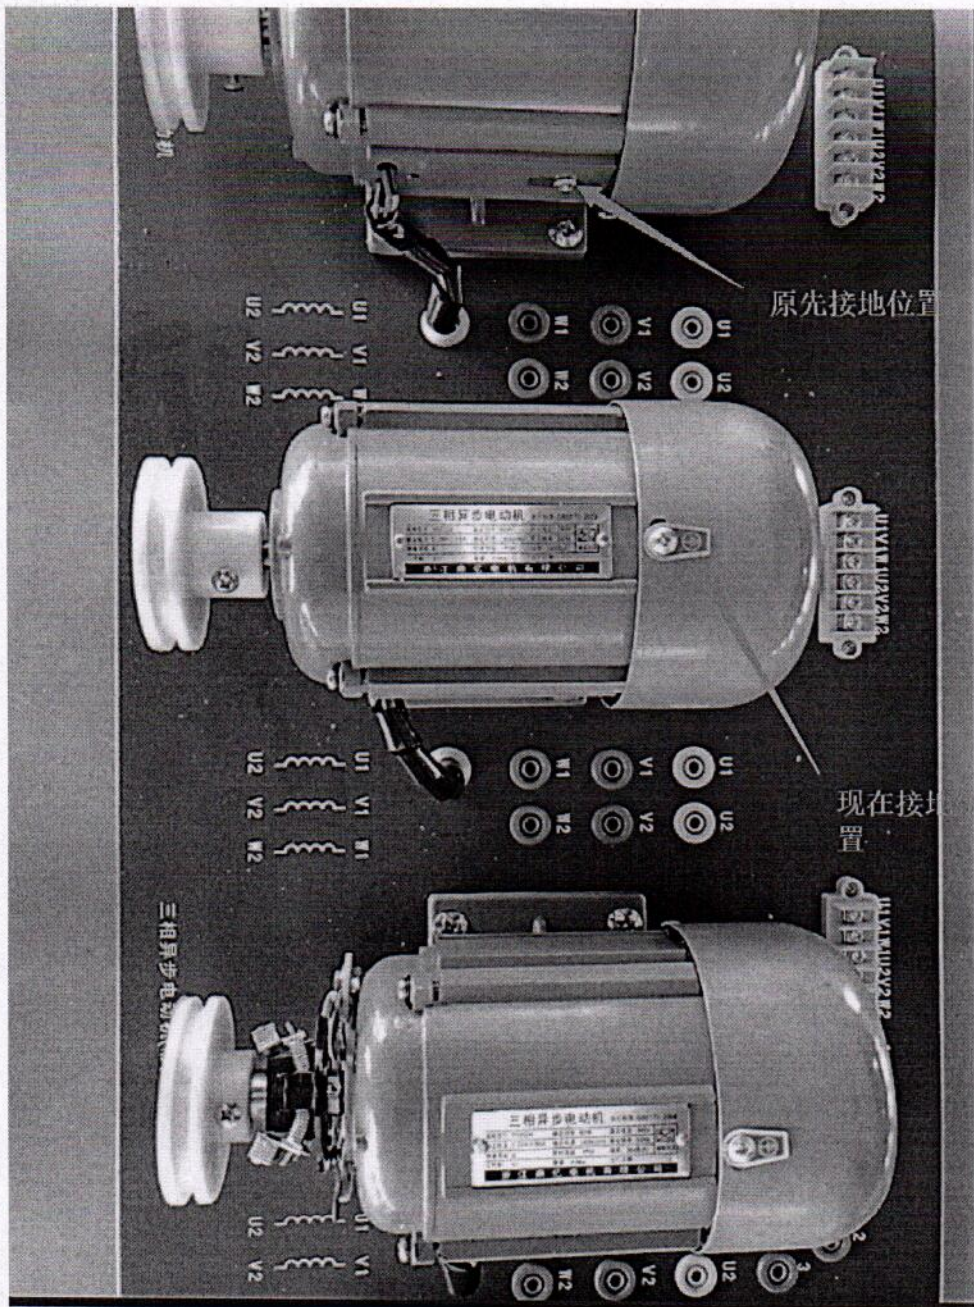

接地标识

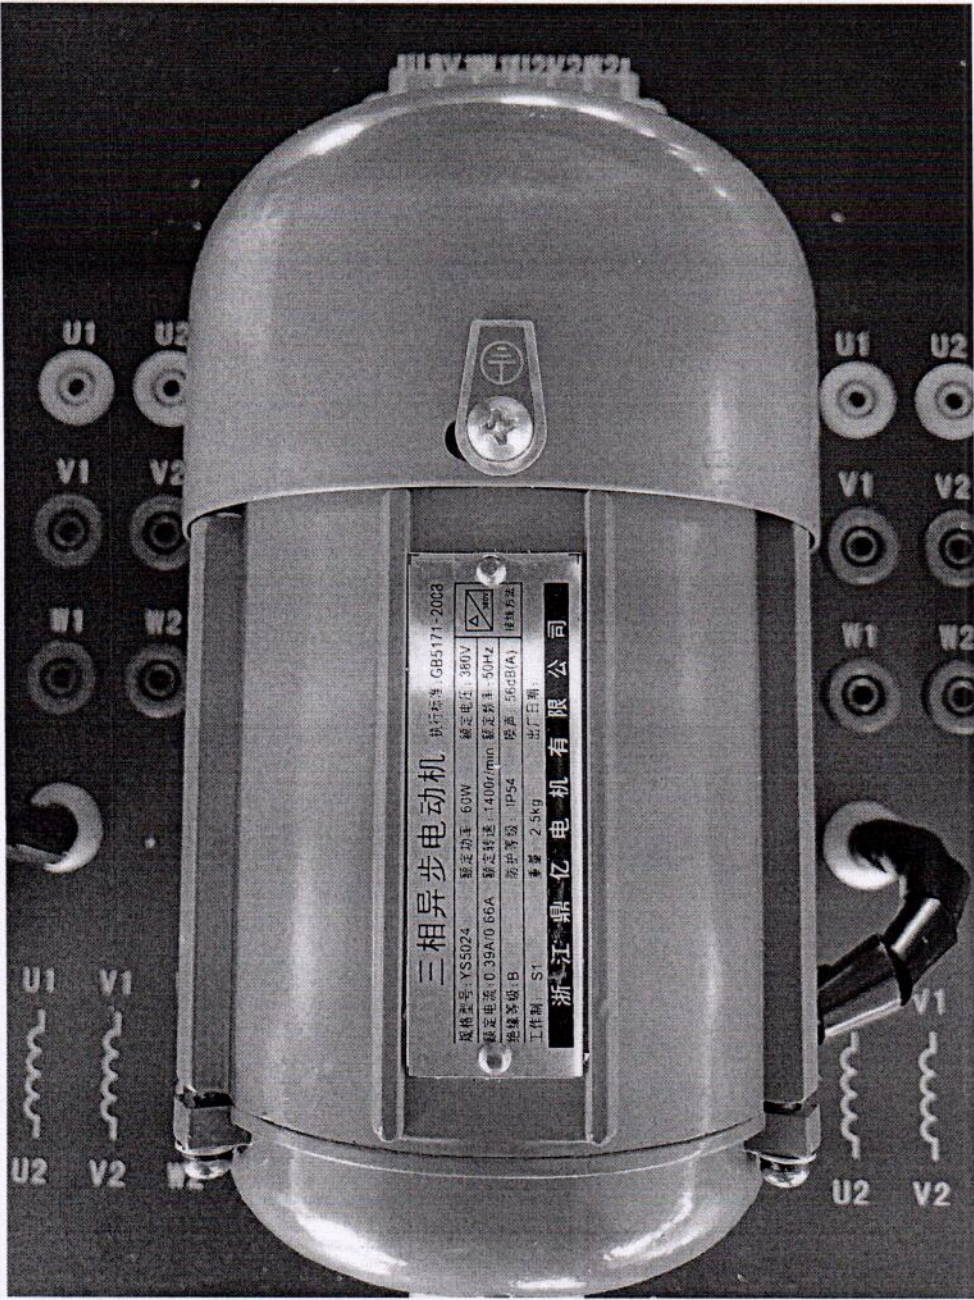

三相异步电动机

执行标准 GB5171-2003

规格型号 YS5024 额定功率 60W 额定电压 380V

额定电流 0.39A/0.66A 额定转速 1400r/min 额定频率 50Hz

绝缘等级 B 防护等级 IP54 噪声 56dB(A) 接线方法

工作制 S1 重量 2.5kg 出厂日期

浙江鼎亿电机有限公司

